


Hou Houuu !  
Vous êtes là...



Alors, où sont-ils?



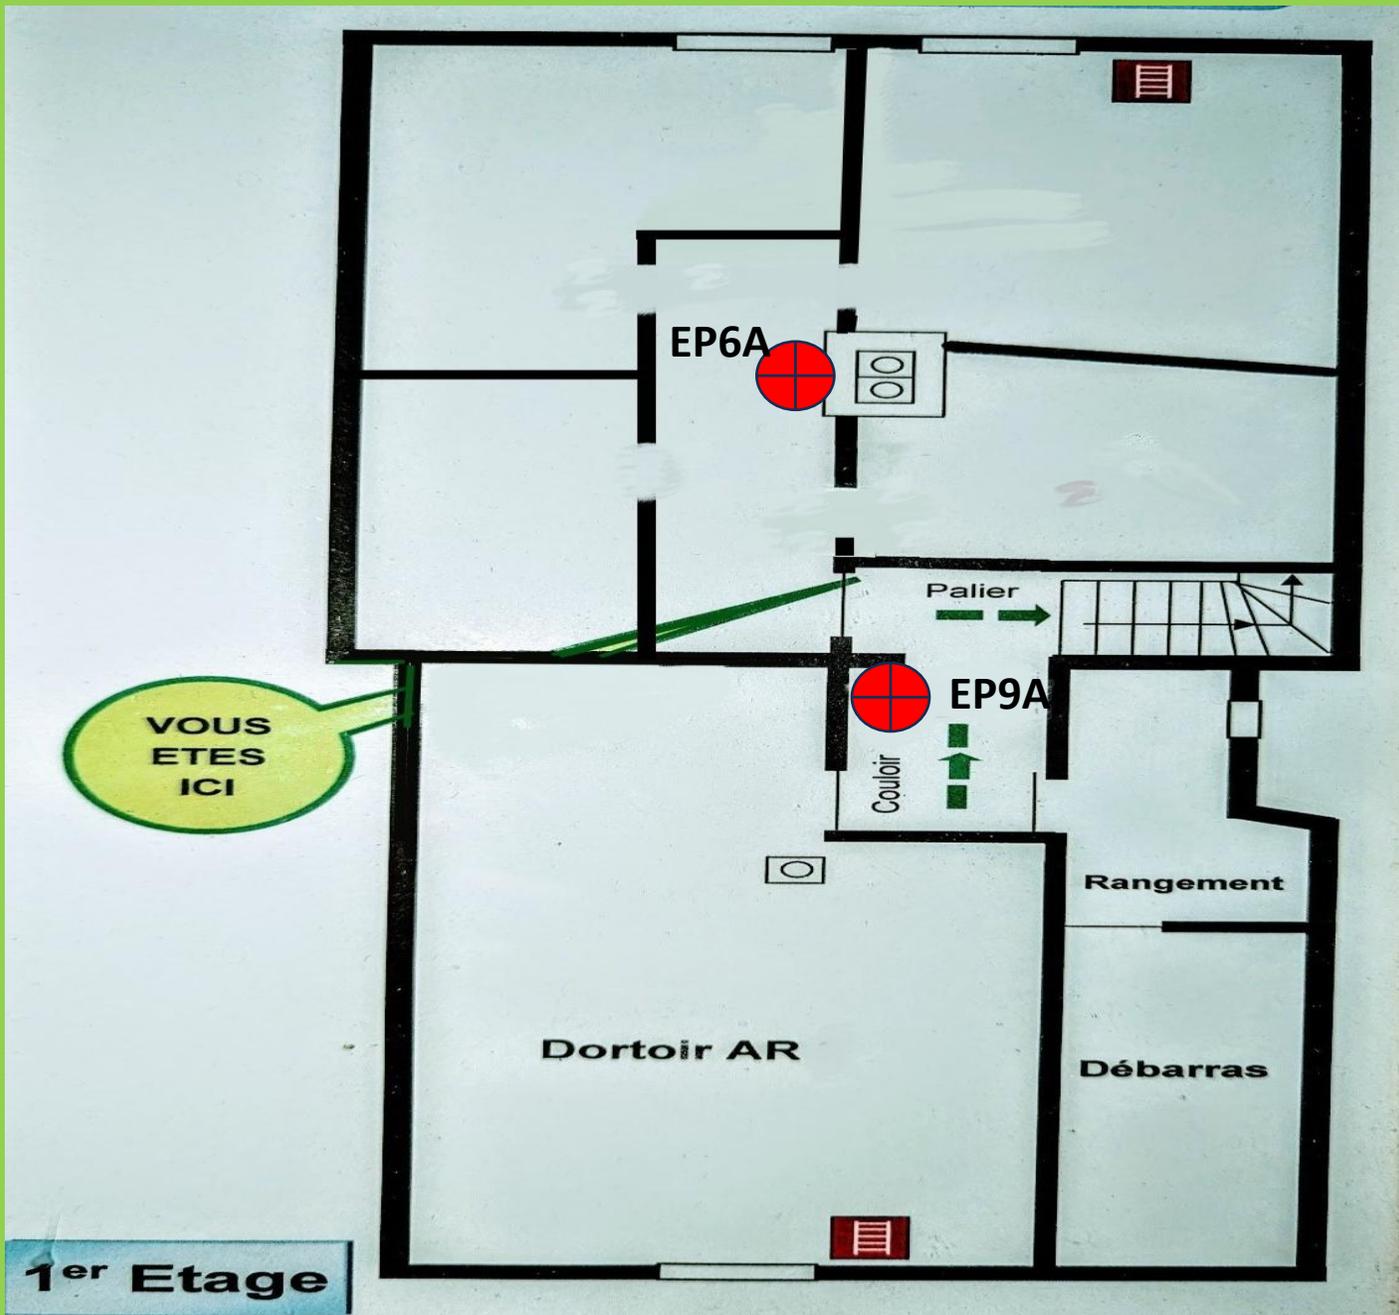

# Utilisation.

## Extincteurs à eau pulvérisée

Distance : se placer à **2 à 3 m** du feu

Durée : utiliser l'extincteur durant **30 à 40 secondes** ( 9 litres), 20 à 30 secondes ( 6 litres)

Action : **refroidissement** et **isolement**

A employer sur les feux de classe A ( et B s'il y a un additif dans l'eau)

## Extincteurs au CO<sub>2</sub>, dioxyde de carbone

Distance : se placer à **1m ou 1,5 m**

Durée : utiliser durant **10 secondes** ( 2 kg), 15 secondes ( 5 kg)

Action : **étouffement**

A employer sur les feux de classe B et les feux d'origine électrique

# Conformité Electrique

A la prochaine commission de sécurité, nous allons devoir présenter un certificat de conformité électrique.

Ce contrôle est à faire tous les ans, par un technicien compétent, pour les installations électriques et les systèmes de détection incendie.

A noter que notre coffret électrique revu en 09/2012, n'est déjà plus aux normes actuelles.

# Formation Incendie

La sécurité incendie dans les Établissements Recevant du Public (ERP) est essentielle pour protéger à la fois le personnel et les visiteurs.

Cette importance se traduit par l'obligation de formations spécifiques. Ces formations permettent d'acquérir des compétences cruciales pour gérer efficacement un incendie, notamment en utilisant les moyens de premier secours tels que les extincteurs.

# Alarme incendie

Lors du contrôle de la commission du 17/09/2013, on nous a demandé de poser une alarme incendie de type 4.

Aujourd'hui celle-ci est remplacée, car elle n'est pas activable depuis le 1<sup>er</sup> étage et pas de retour sonore...

Il nous faut évoluer vers une alarme autonome, toujours en type 4, liaison radio et extension 1<sup>er</sup> étage avec un diffuseur sonore et un déclencheur manuel.

Allez hop, arrosé-moi  
tout ça!!!



**AG 2025**

**Merci de votre  
attention**

